

A

B

C

- 495 -

D

E

F

1

2

3

4

SUCÇÃO: Tabela 1

RECALQUE: 1" BSP

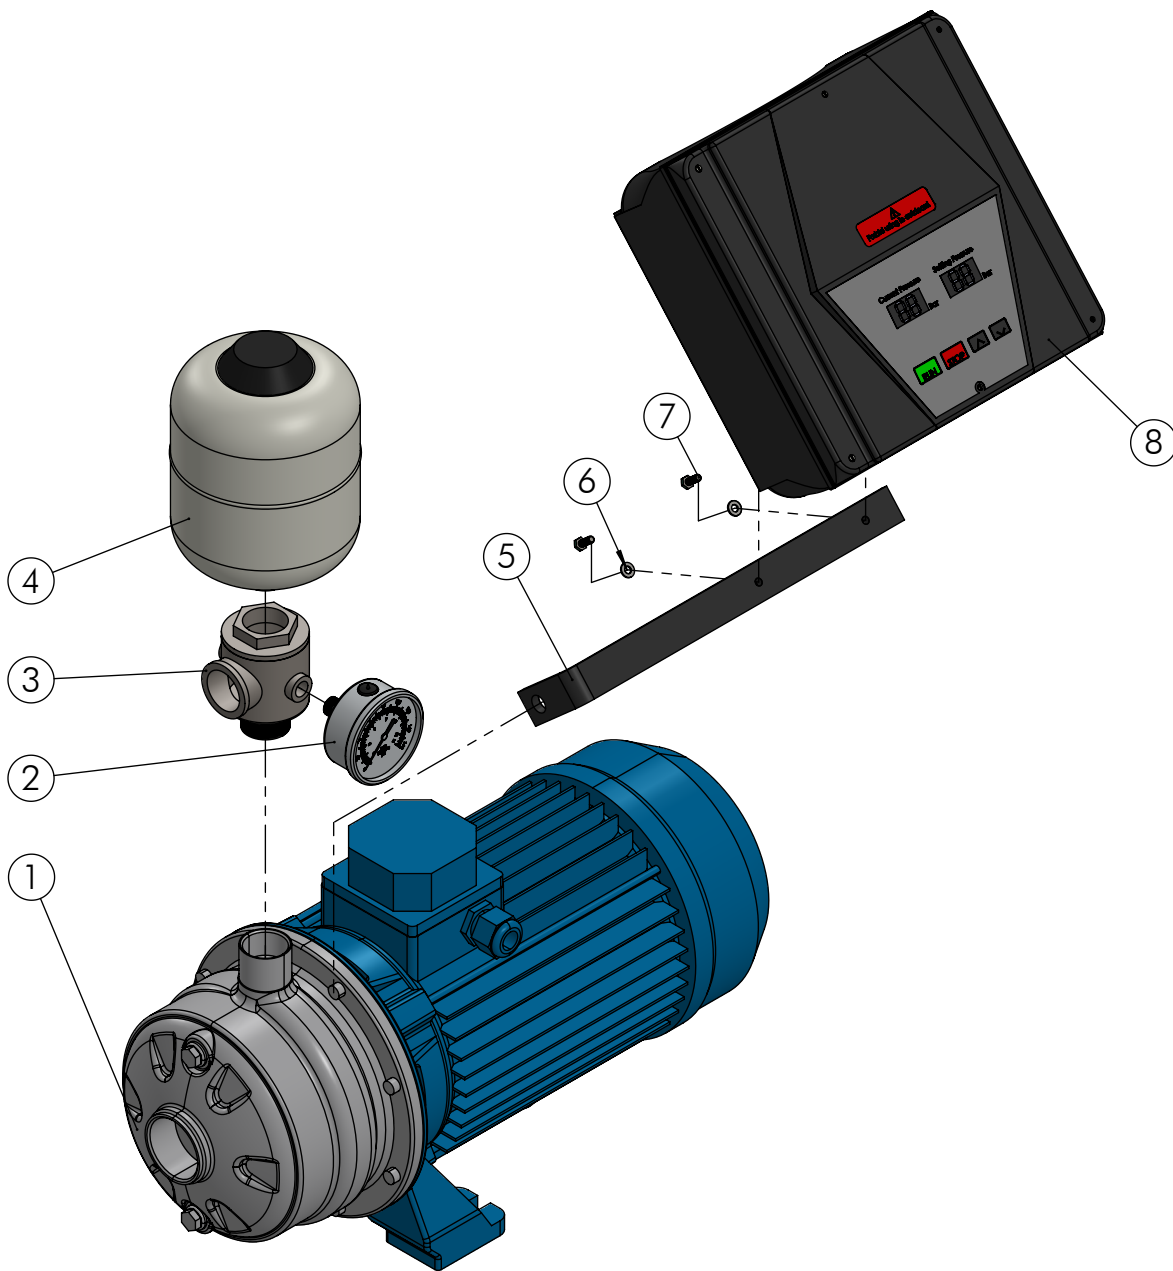


Tabela 1			
MODELO		CV	SUC.
CDX	70/106	1,0	1.1/4"
	70/156	1,5	
	120/156	1,5	
	200/306	3,0	1.1/2"
2CDX	120/306	3,0	1.1/4"
	200/506	5,0	1.1/2"

8	Inversor Freq.Pared.	Pç.	1	12184
7	Paraf.Sext.Unc 3/16 x 1/2	Pç.	2	00811
6	Arruela Lisa 3/16	Pç.	2	10732
5	Suporte do inversor	Pç.	1	10877
4	Vaso de Expansão	Pç.	1	10671
3	Válvula 5Vias Inox	Pç.	1	10673
2	Manômetro Inox	Pç.	1	10675
1	Bomba CDX/2CDX Trif. 220V	Pç.	1	---
Pos.	Descrição	Unid.	Qtde.	Código

<b>thebe</b> BOMBAS HIDRÁULICAS EBARA CORPORATION	EXECUTADO	G. Sorato	26/04/24						
	VERIFICADO	G. Toquini	26/04/24						
	APROVADO	Guilherme Z.	26/04/24						
	NOME	DATA CRIAÇÃO	OBSERVAÇÃO	REVISÃO	LOCAL	Nº DOCUM.	DATA	APROVADO	

Sist.Pres.T-INVERTER W CDX/2CDX 070W207							DESENHO Nº	UNID.: Milímetro (mm)	
							070W207	ESCALA:1:5	

Em caso de dúvidas pergunte!	MATERIAL :	PESO:	FOLHA 1 de 1	UNID.: Milímetro (mm)
------------------------------	------------	-------	--------------	-----------------------