

A
B
C
D
E
F

1


2

3

4


SUCÇÃO: 1" BSP

RECALQUE: 1.1/4" BSP

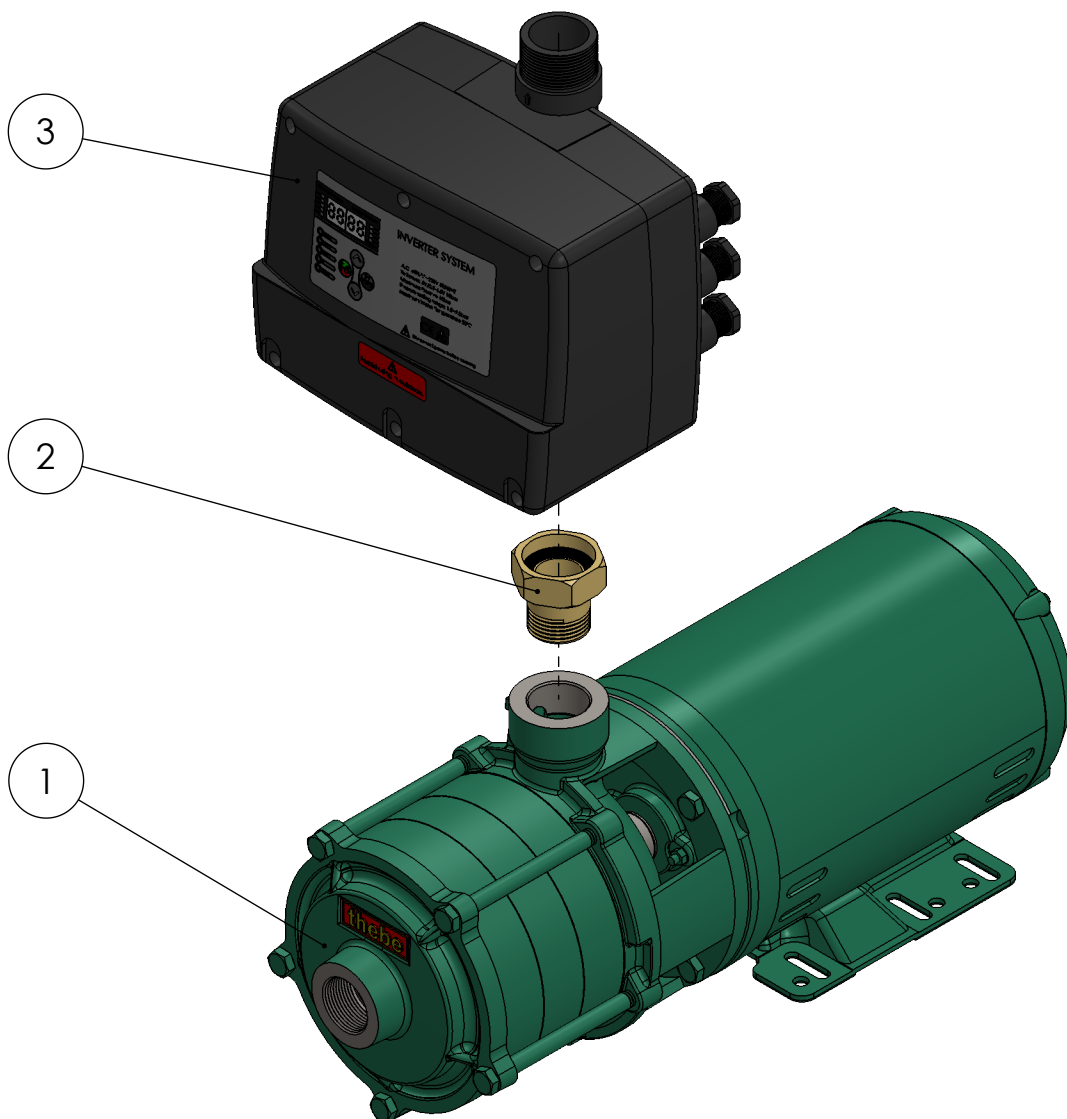

| Tabela 1 | |
|----------|--------|
| CV | Código |
| 1,0 | 10662 |
| 1,5 | |
| 2,0 | 10663 |

| | | | | |
|------|--|------|-------|----------|
| 3 | Inversor Freq.Pass AD-02 | Pç | 1 | Tabela 1 |
| 2 | Luva RED C.Porca Móvel 1.1/4" Rosca 1" | Pç | 1 | 10653 |
| 1 | Bomba P-11 Trif. | Pç | 1 | --- |
| Pos. | Descrição | Uni. | Qtde. | Código |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|--------------|------------|---------|-------|-----------|------|----------|
|  EBARA CORPORATION | EXECUTADO | G. Sorato | 18/04/24 | | | | | | |
| | VERIFICADO | G. Toquini | 18/04/24 | | | | | | |
| | APROVADO | Guilherme Z. | 18/04/24 | | | | | | |
| | | NOME | DATA CRIAÇÃO | OBSERVAÇÃO | REVISÃO | LOCAL | Nº DOCUM. | DATA | APROVADO |

Sist.Pres.T-INVERTER P P-11/2-4

DESENHO Nº
768P111



ESCALA: 1:4