

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

SUCÇÃO: 1.1/2" BSP      RECALQUE: 1.1/4" BSP

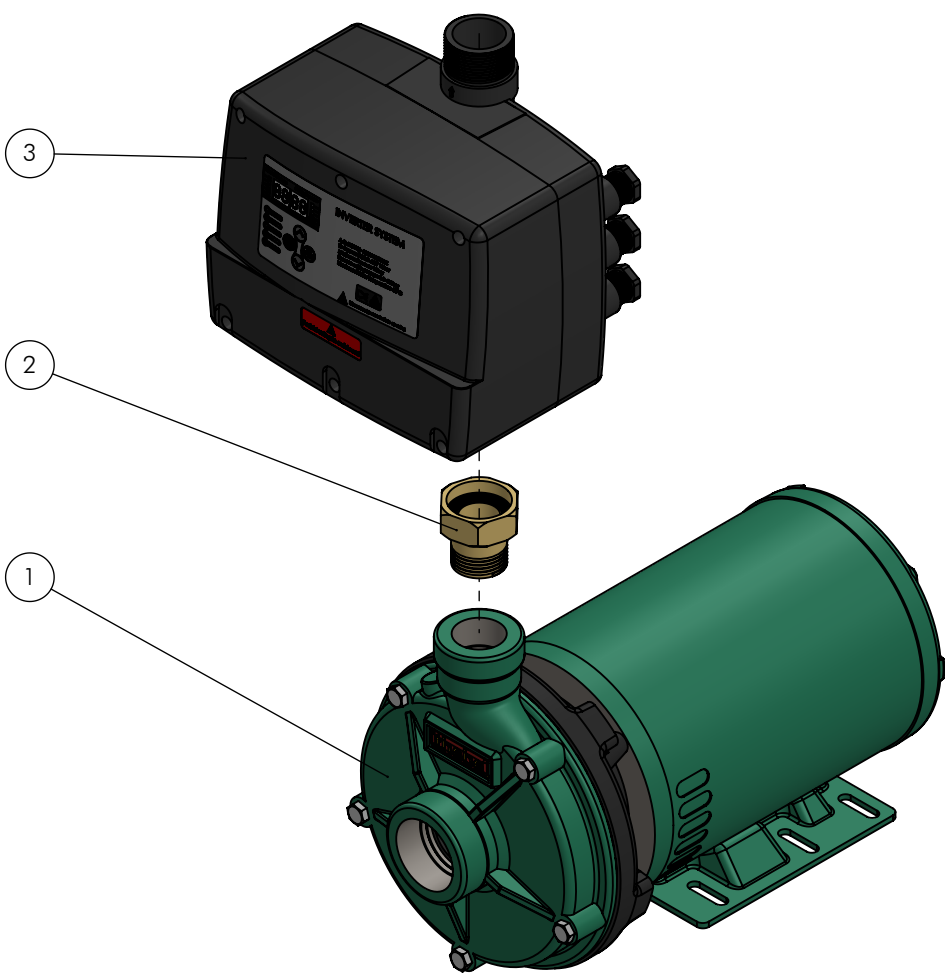




Tabela 1	
CV	Código
1/2	10662
3/4	
1,0	
1,5	
2,0	10663
3,0	

3	Inversor Freq.Pass AD-02	Pç	1	Tabela 1
2	Luva RED C.Porca Móvel 1.1/4" Rosca 1"	Pç	1	10653
1	Bomba TH-16NR/TH-16P	Pç	1	---
Pos.	Descrição	Uni.	Qtde.	Código

	EXECUTADO	G. Sorato	12/04/24	Motor IP-21					
	VERIFICADO	G. Toquini	12/04/24						
	APROVADO	Guilherme Z.	12/04/24						
EBARA CORPORATION		NOME	DATA CRIAÇÃO	OBSERVAÇÃO	REVISÃO	LOCAL	Nº DOCUM.	DATA	APROVADO

Sist.Pres.T-INVERTER P TH-16NR/TH-16P		DESENHO Nº 525P161	 ESCALA:1:4.5